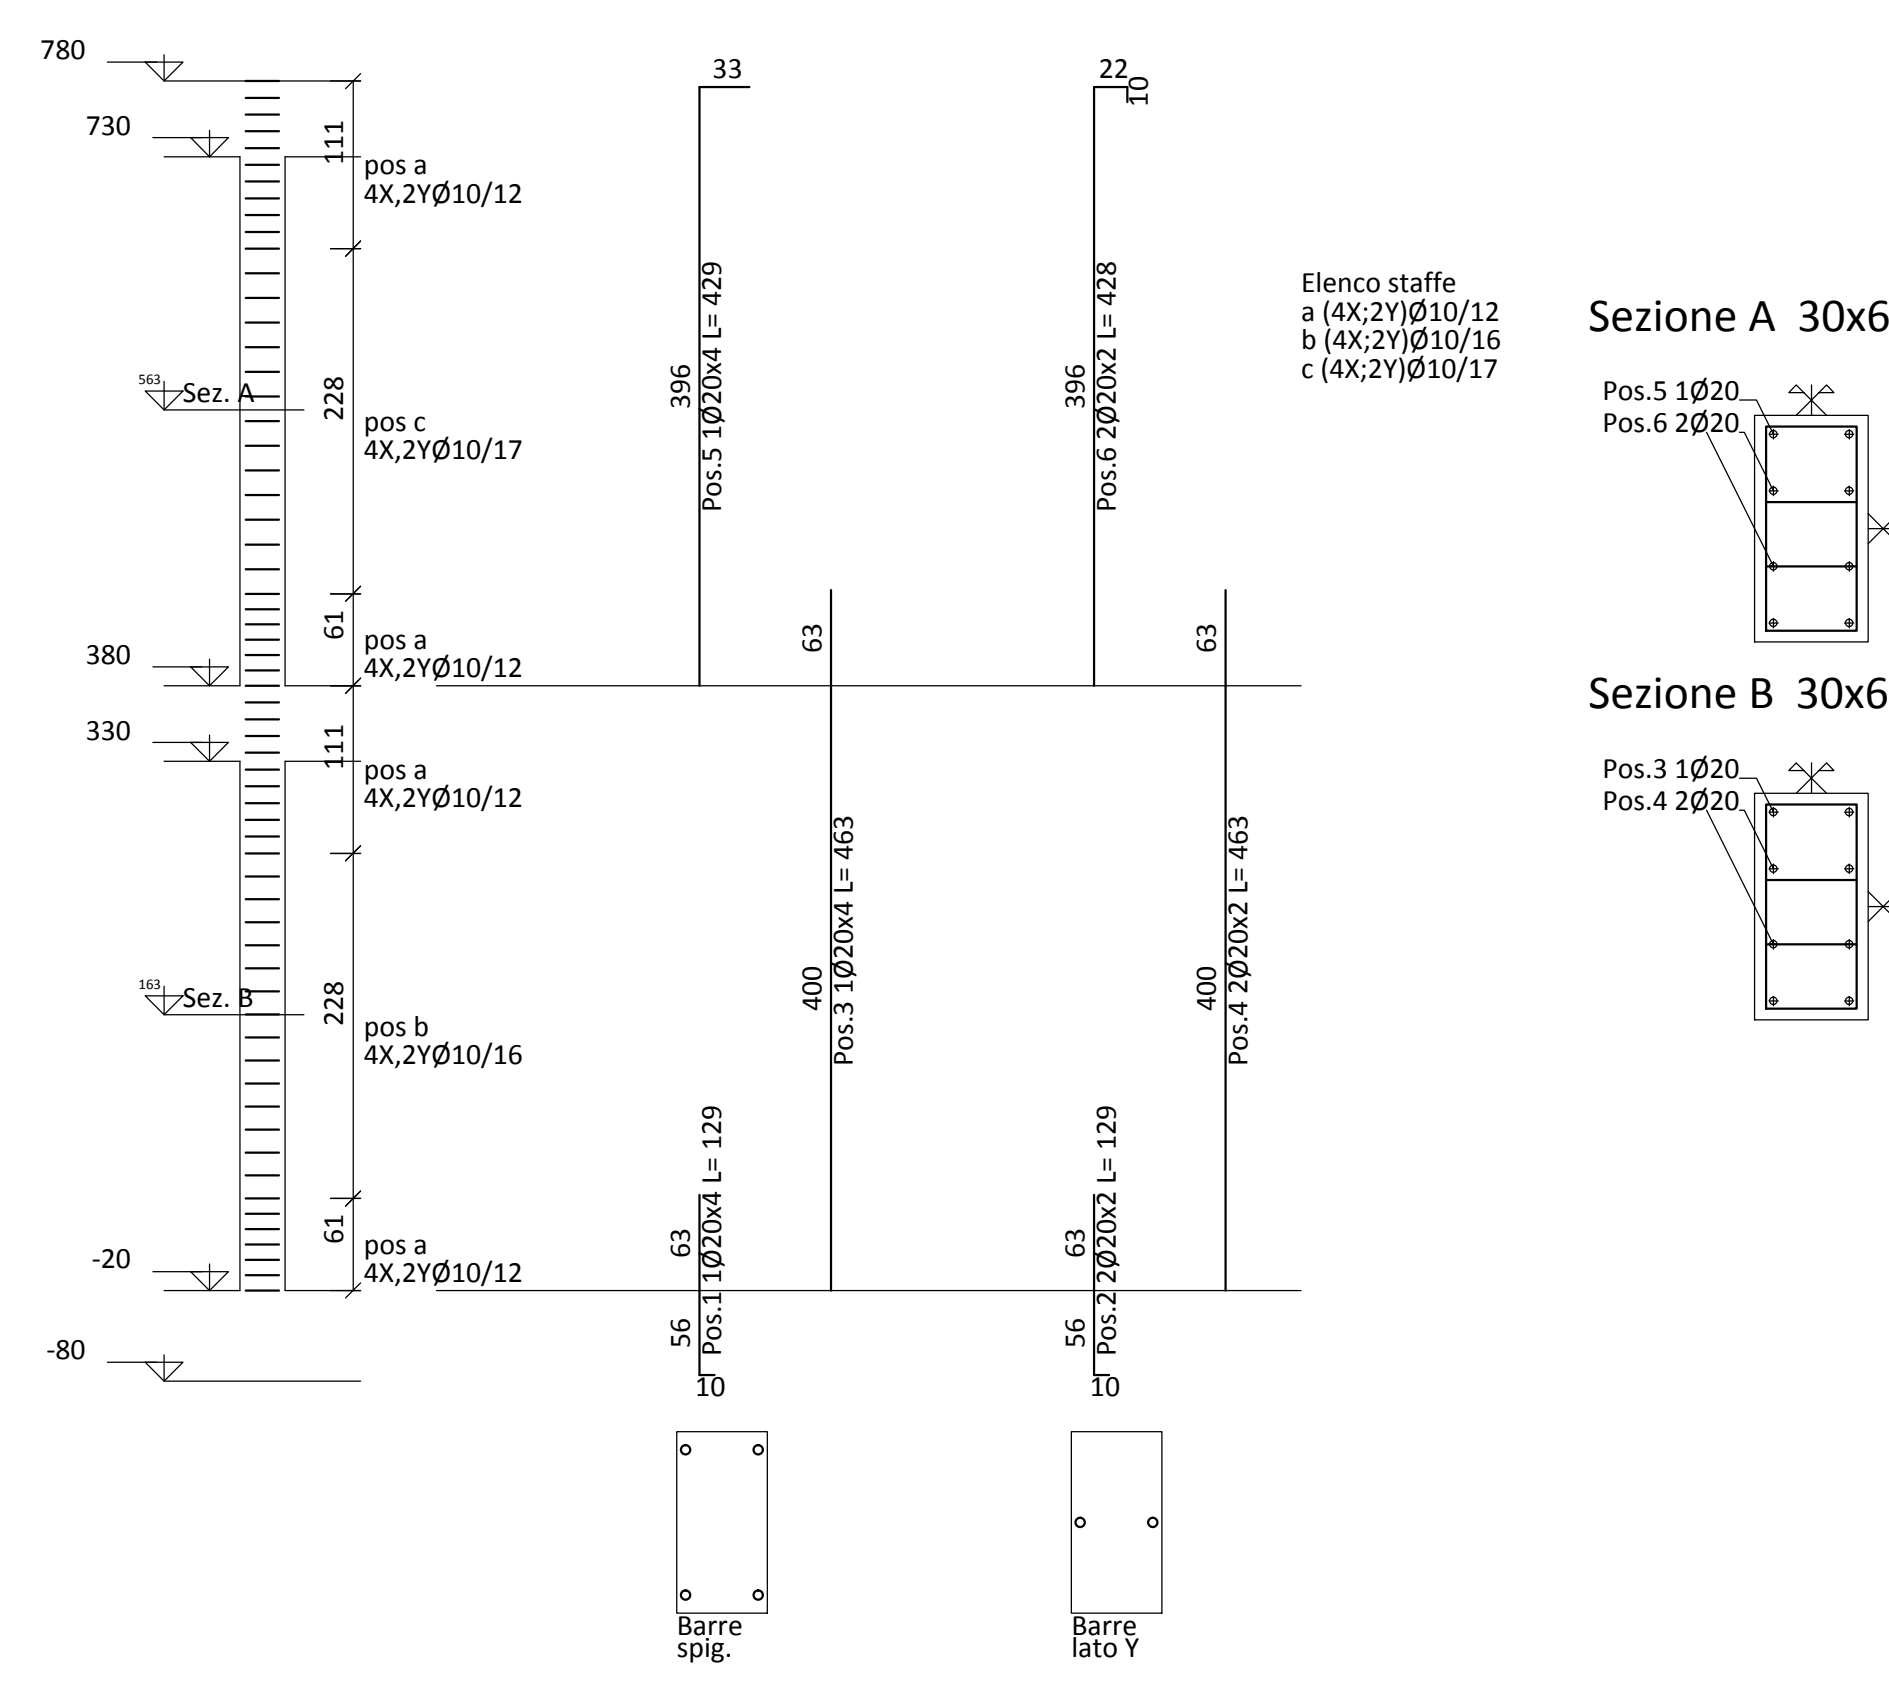

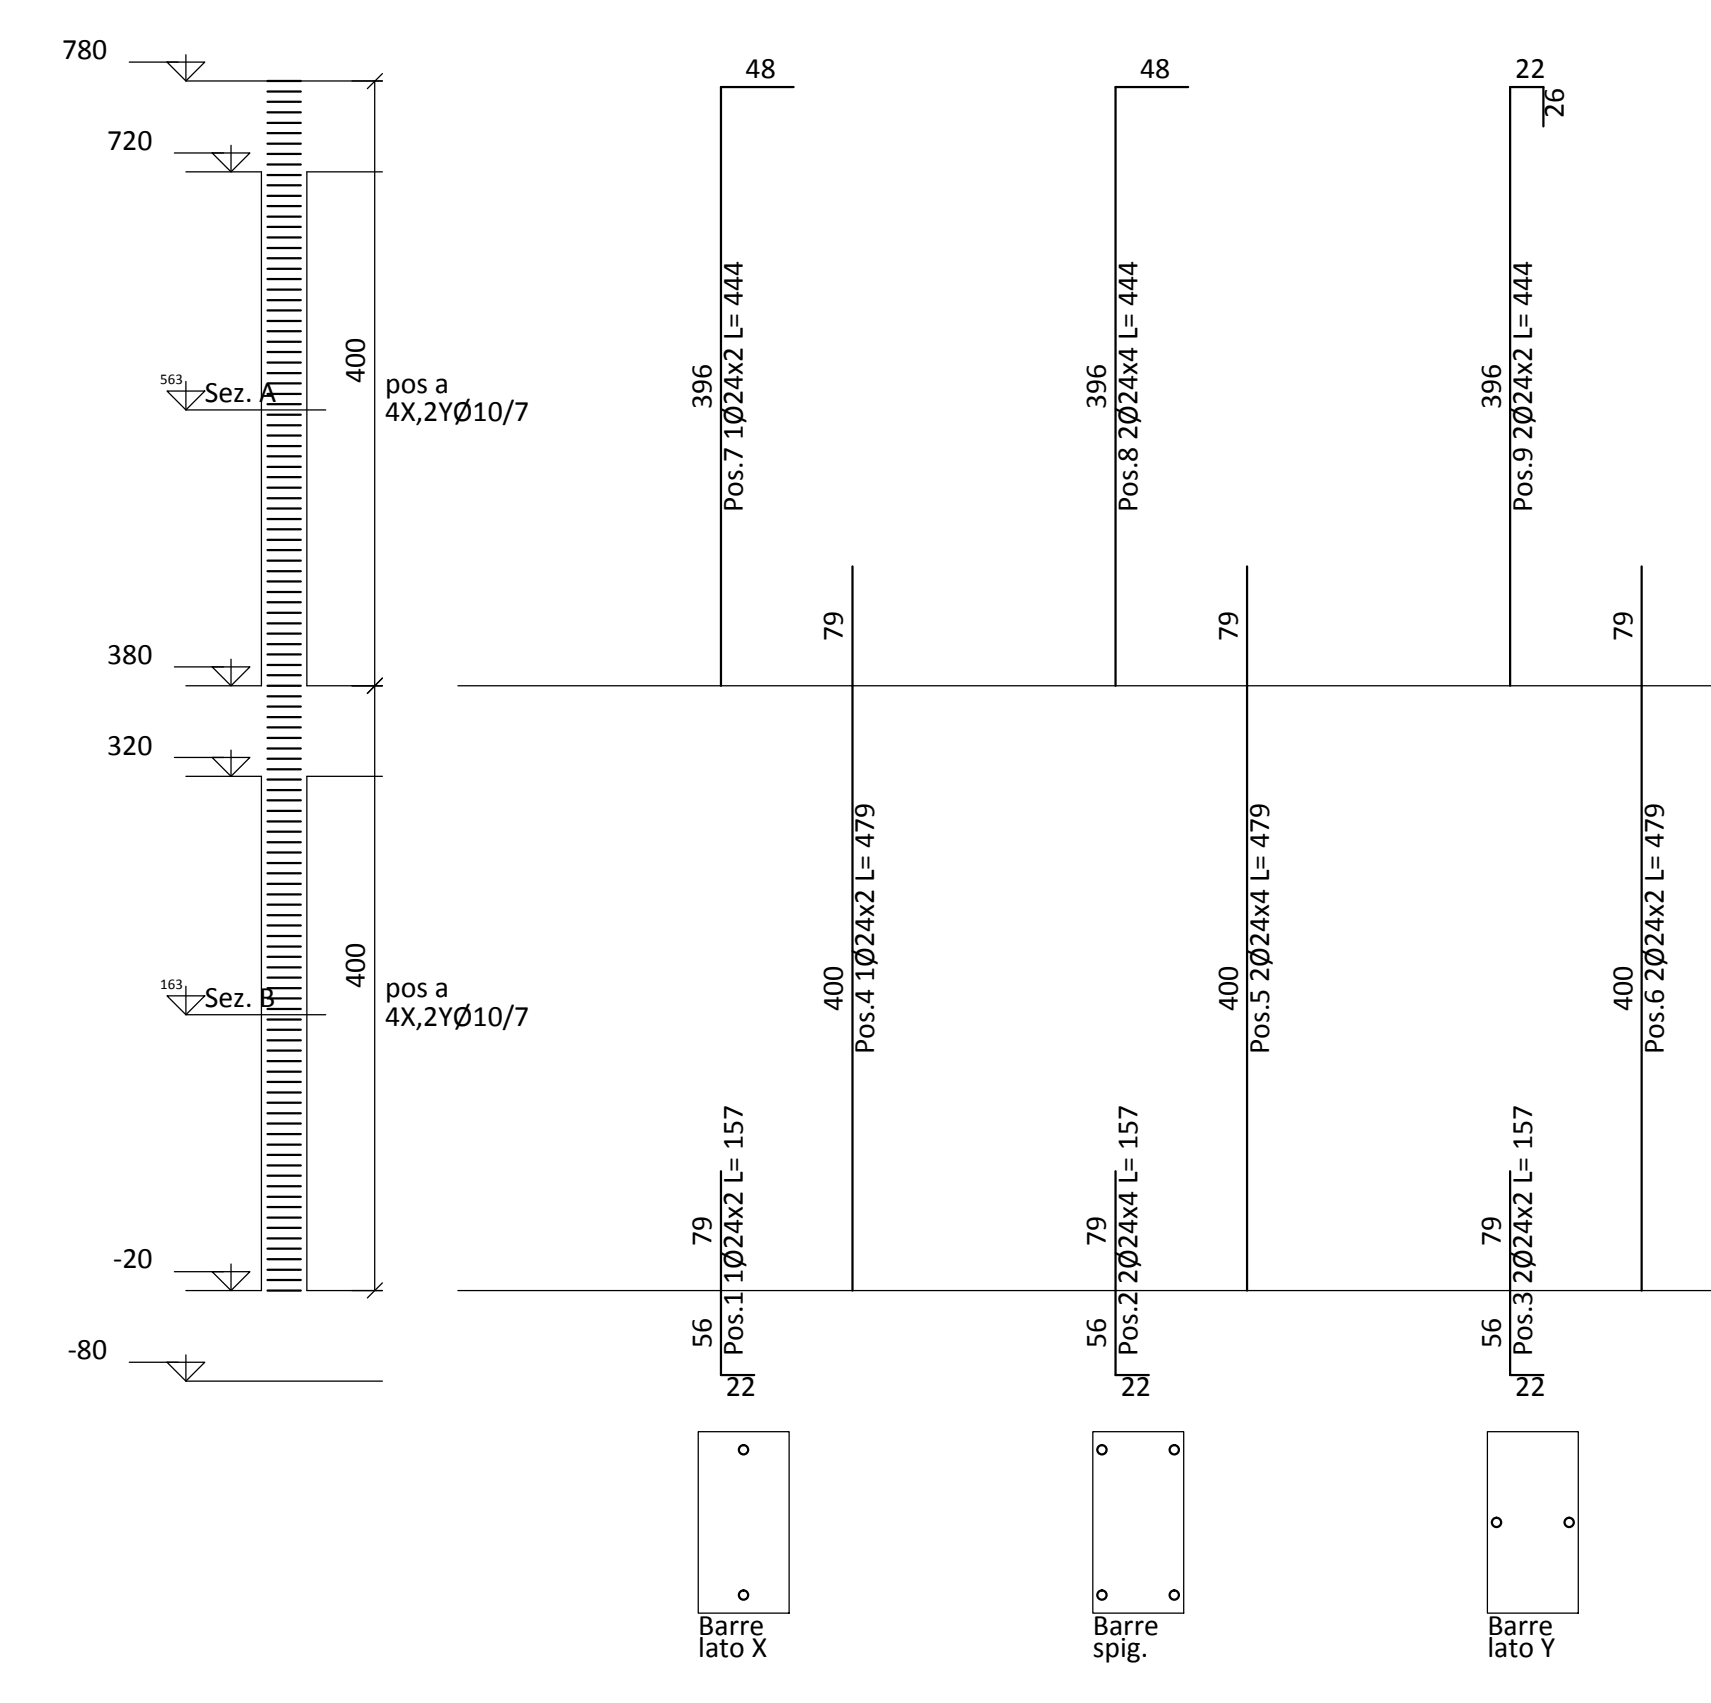

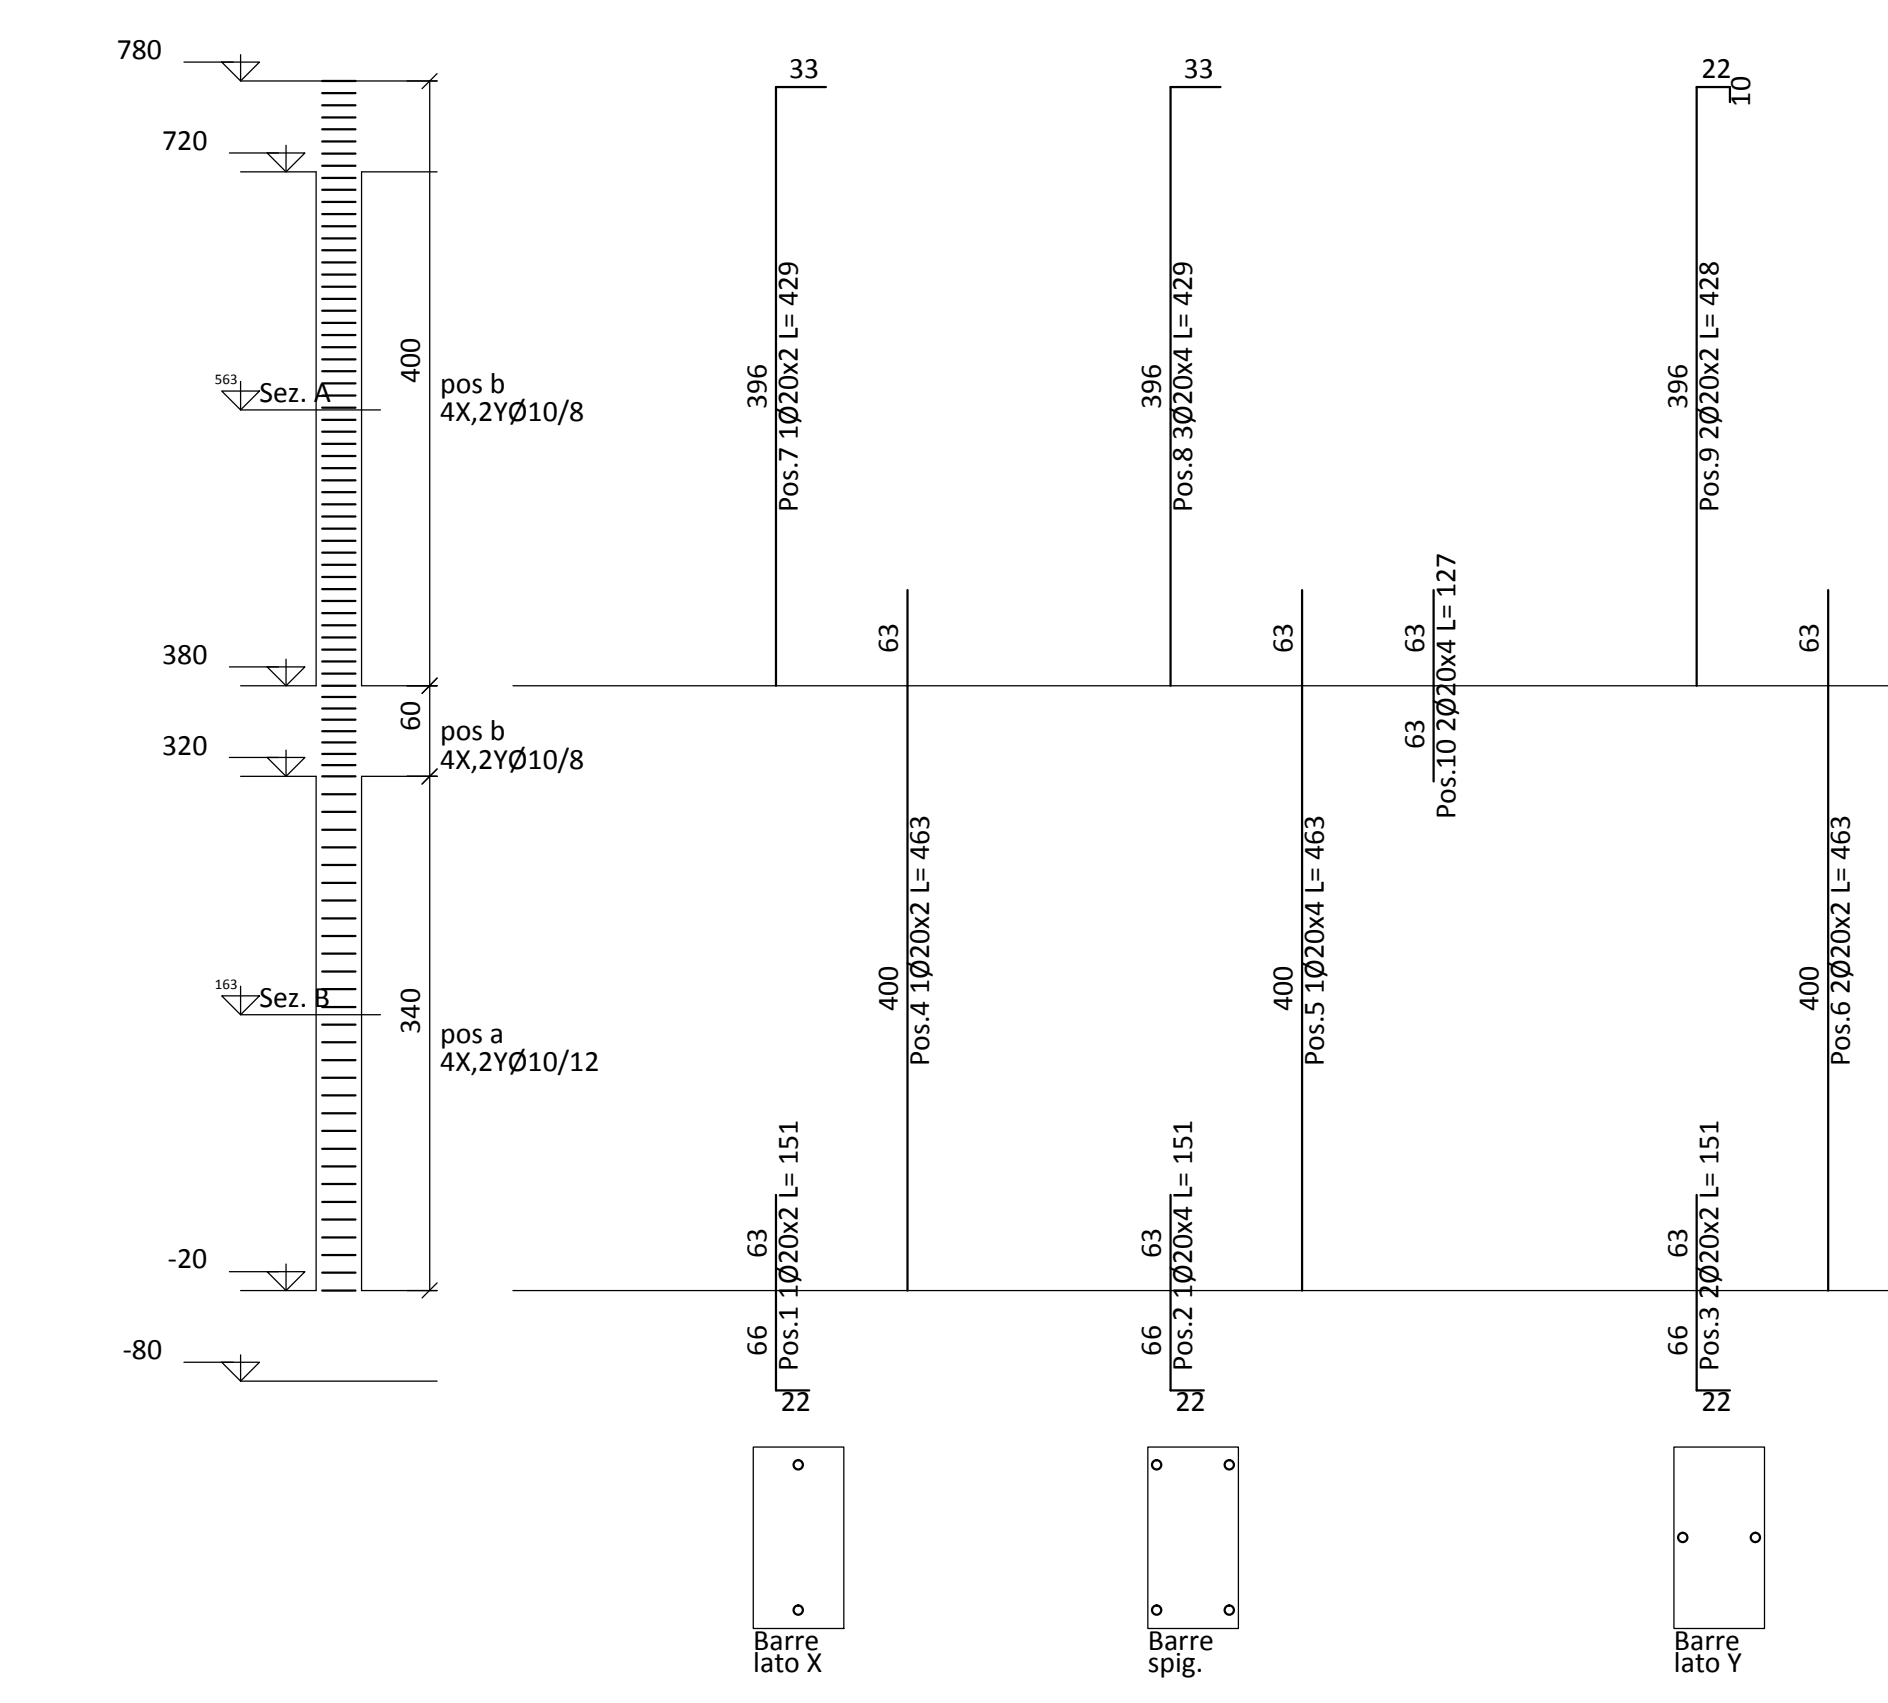
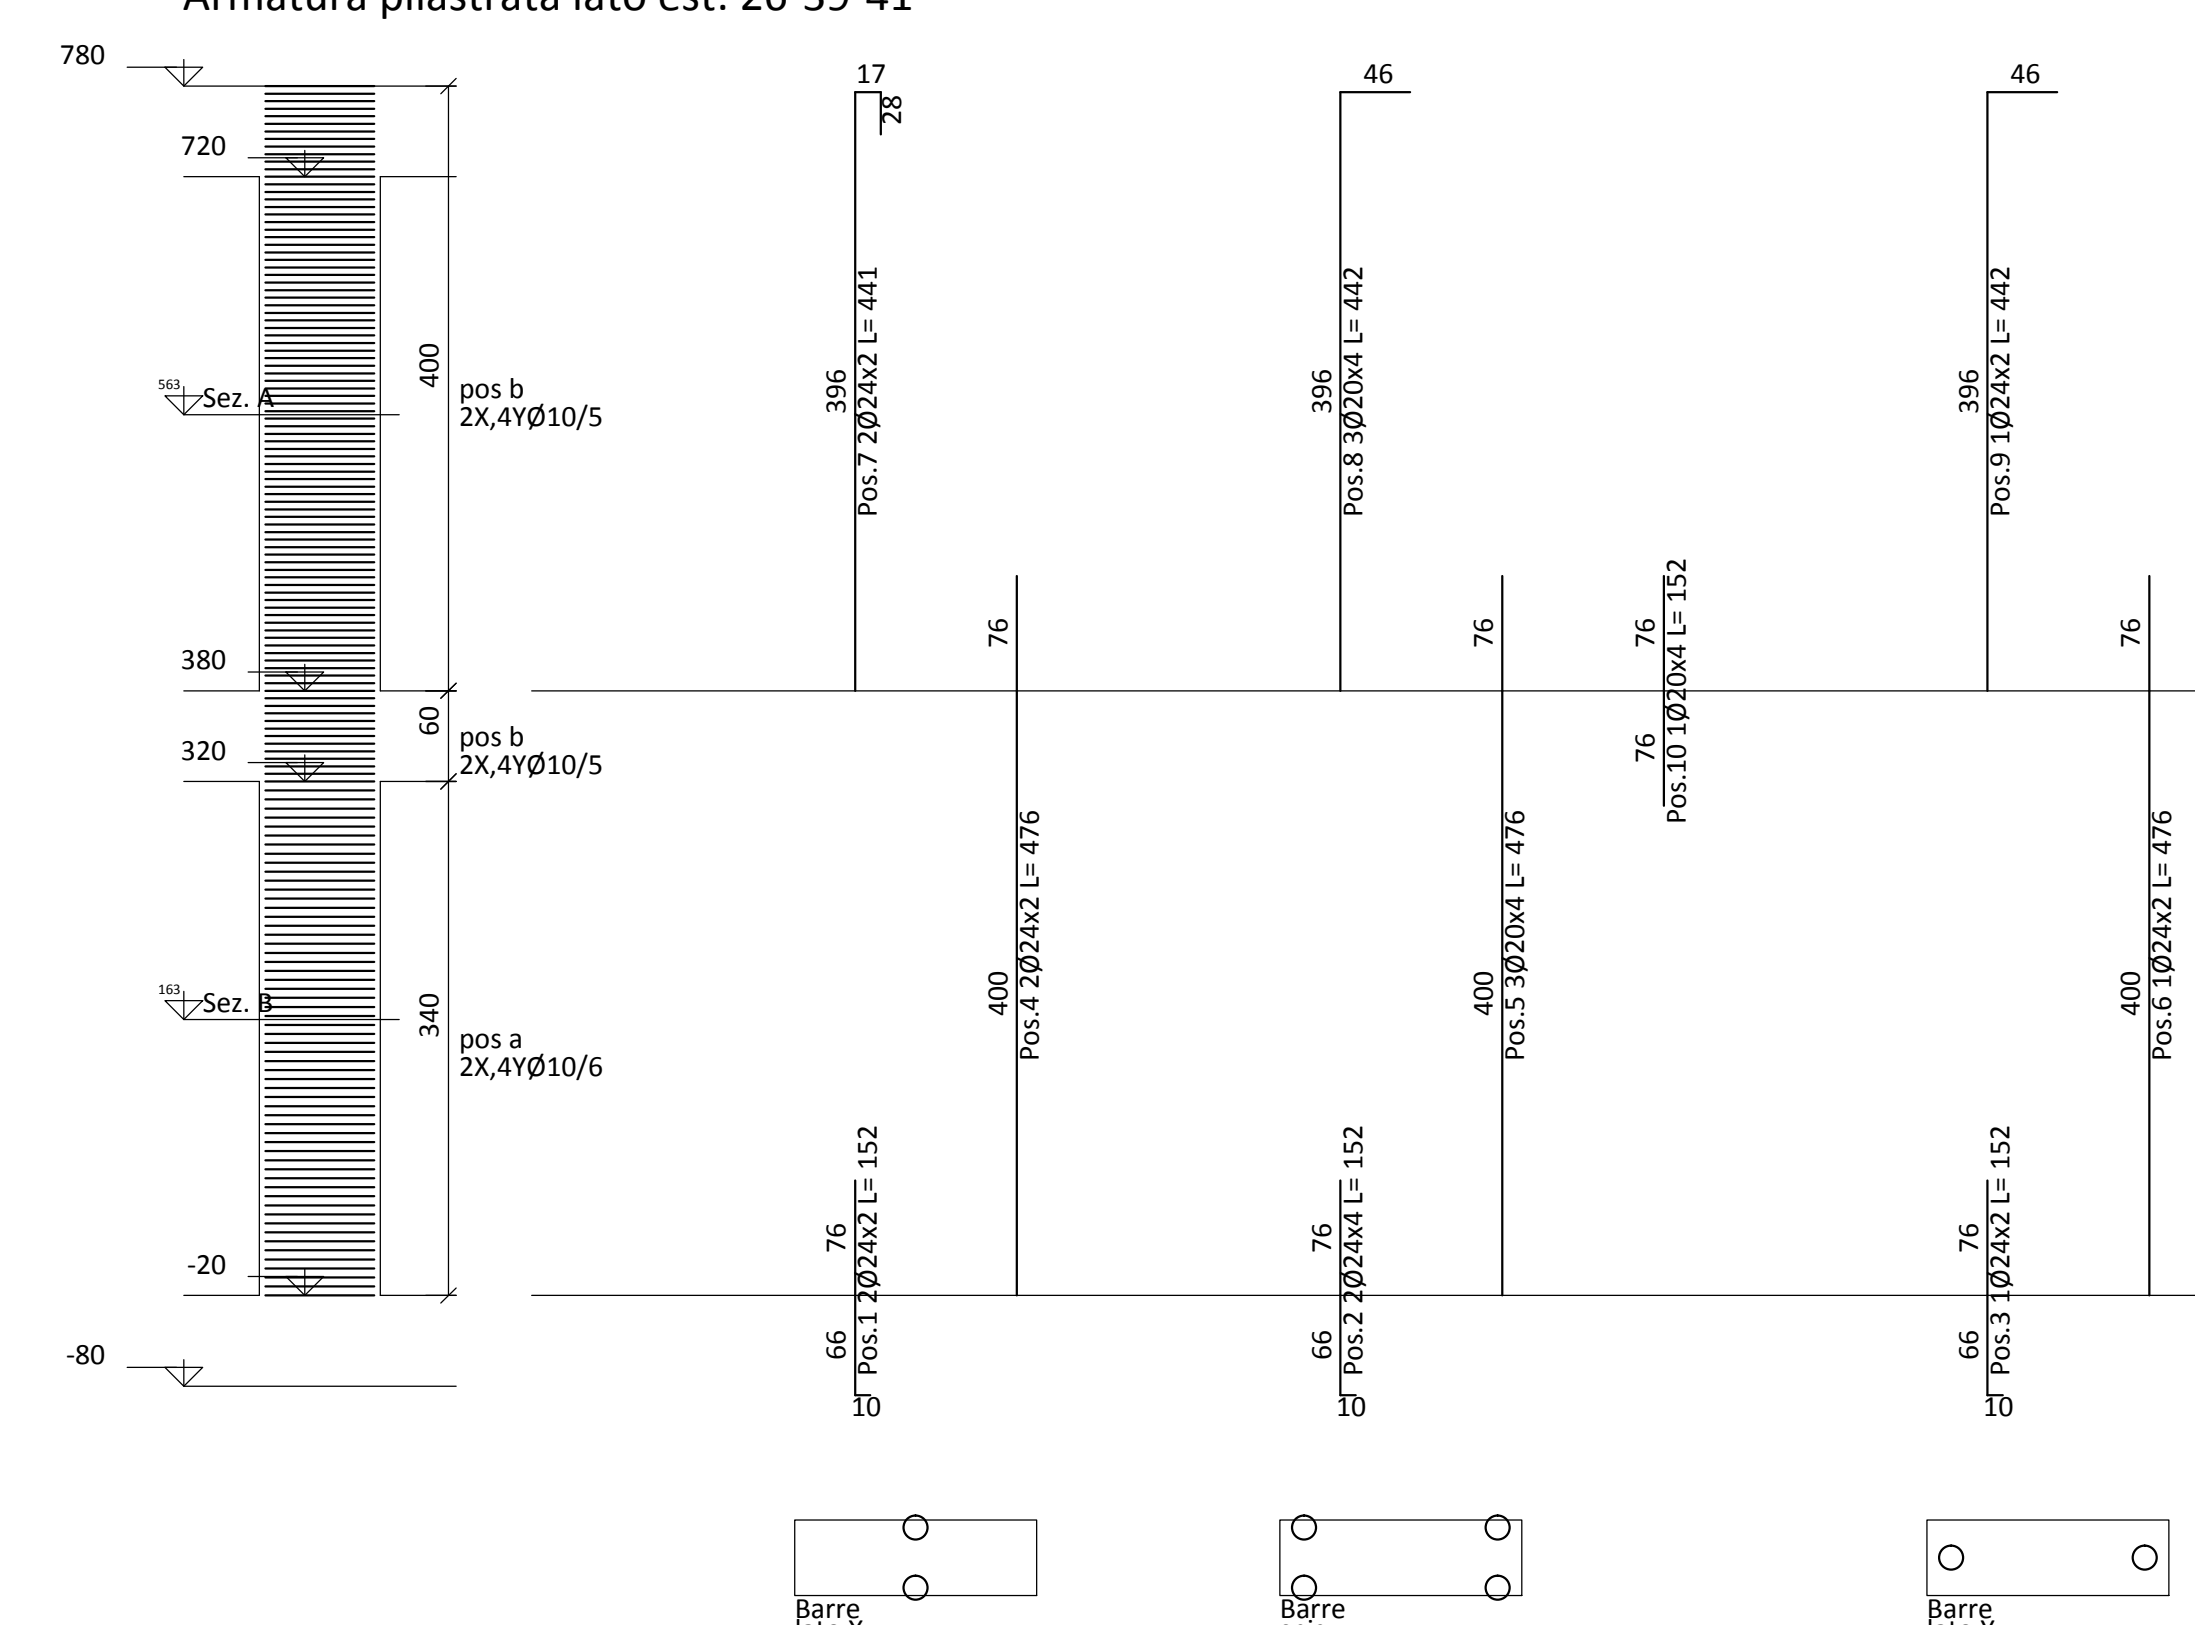
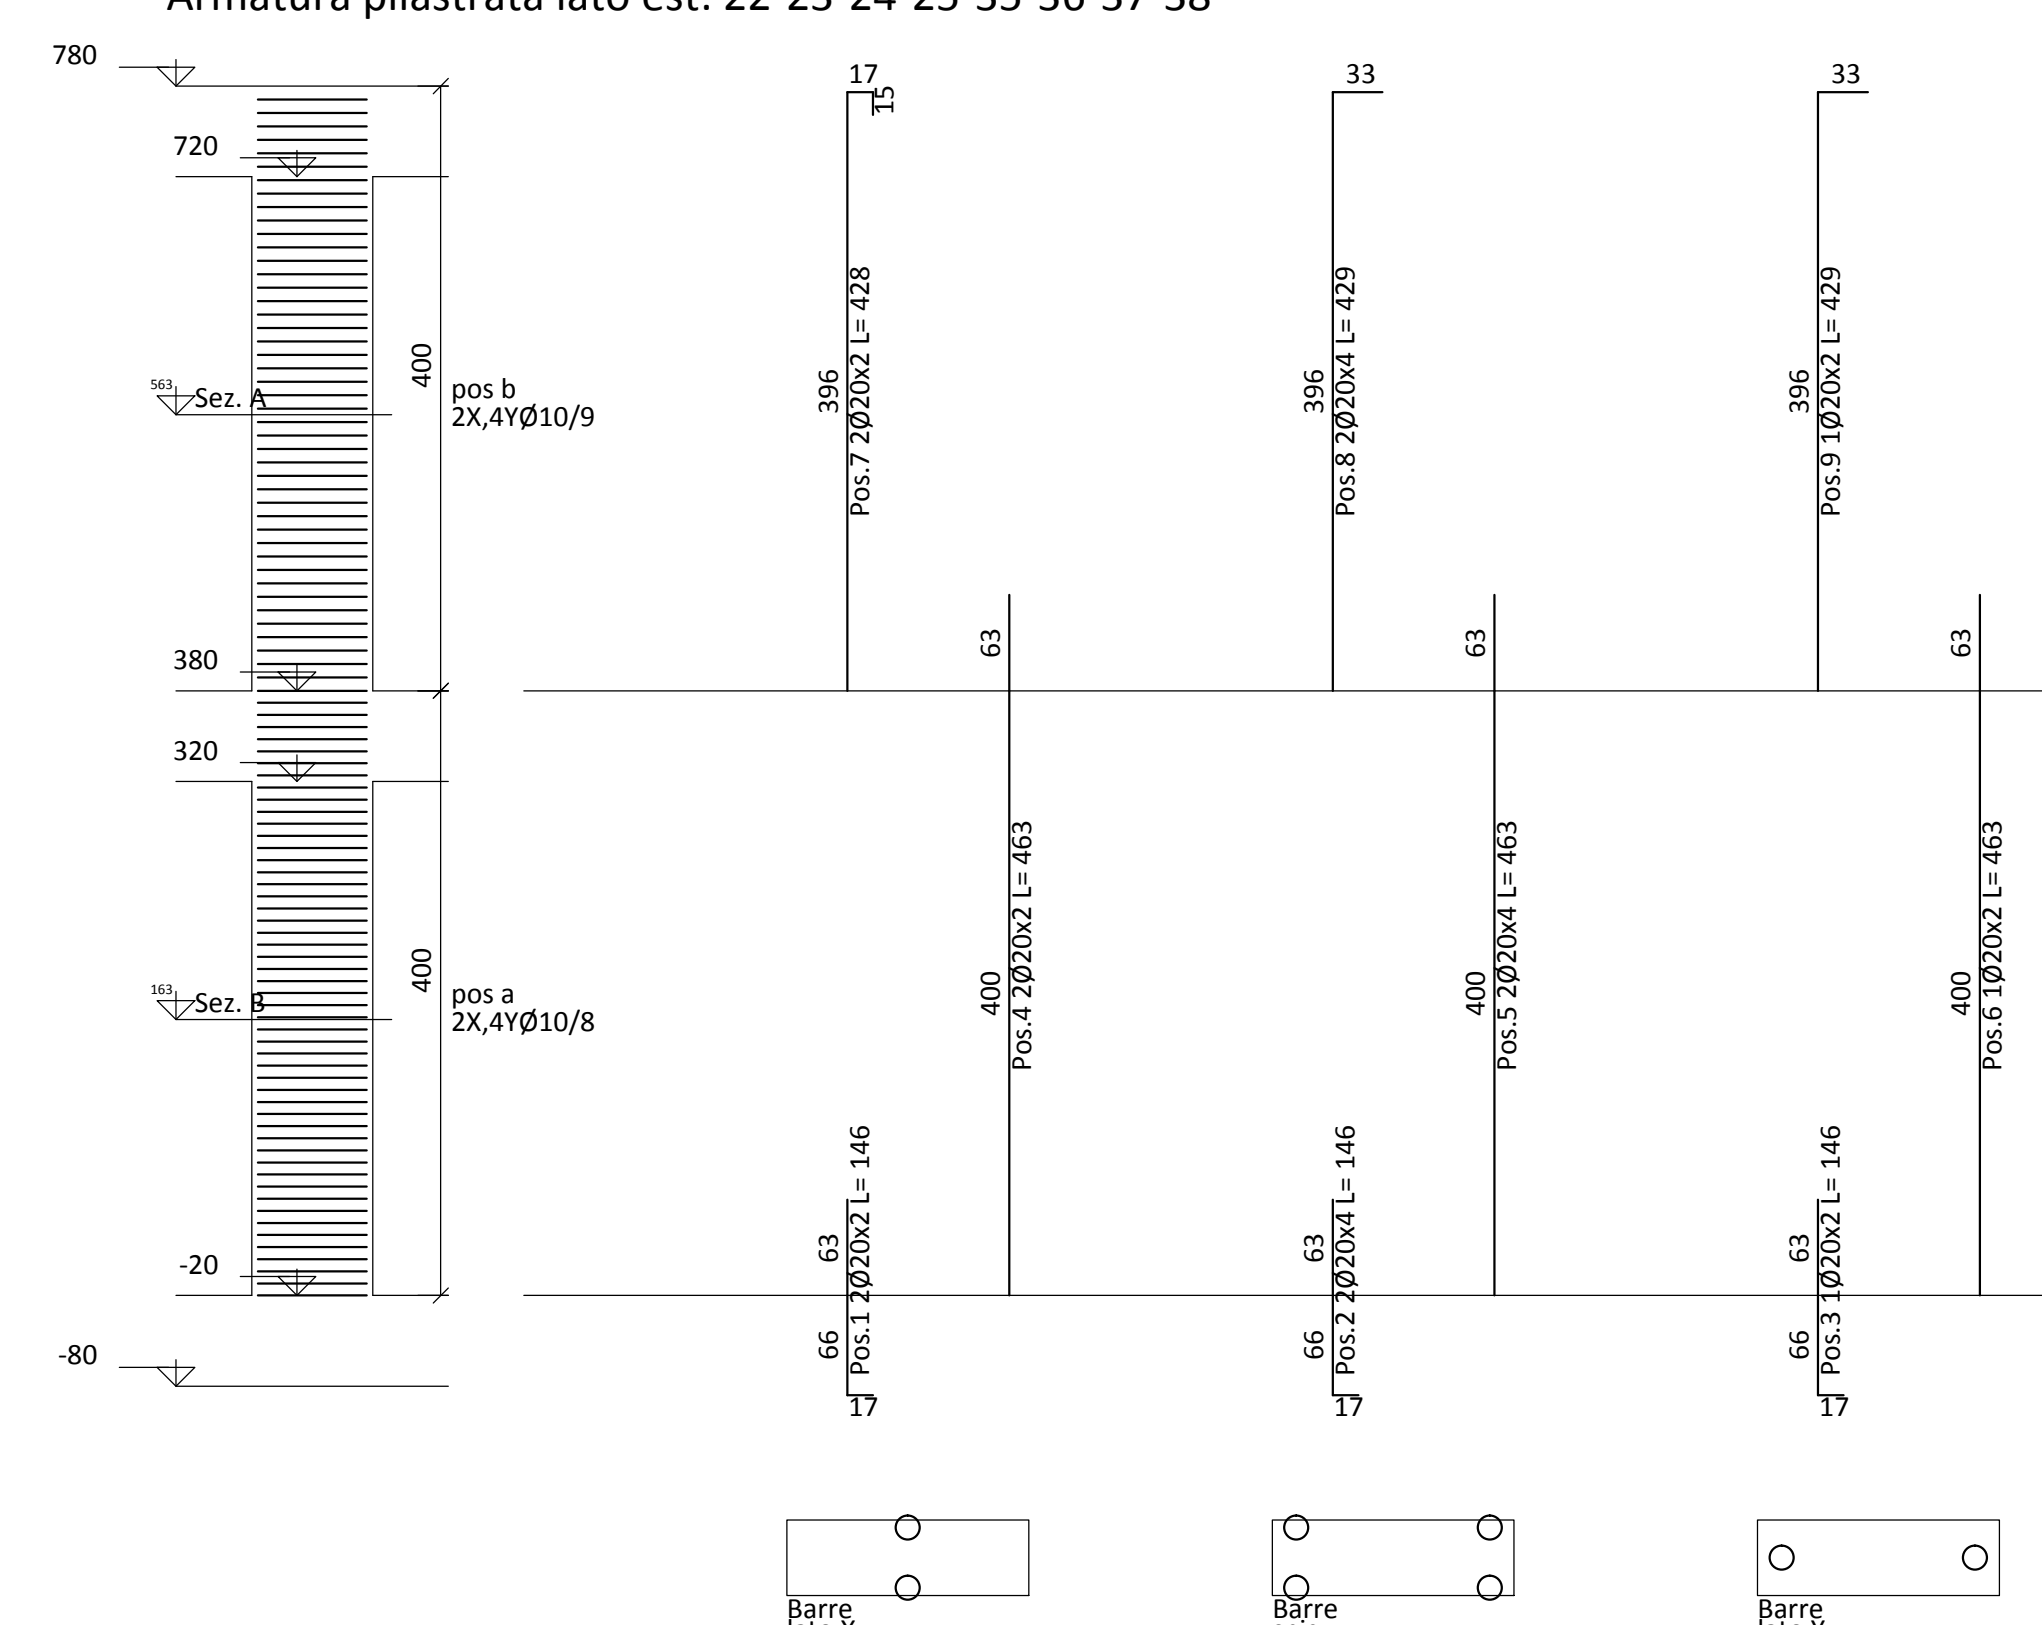

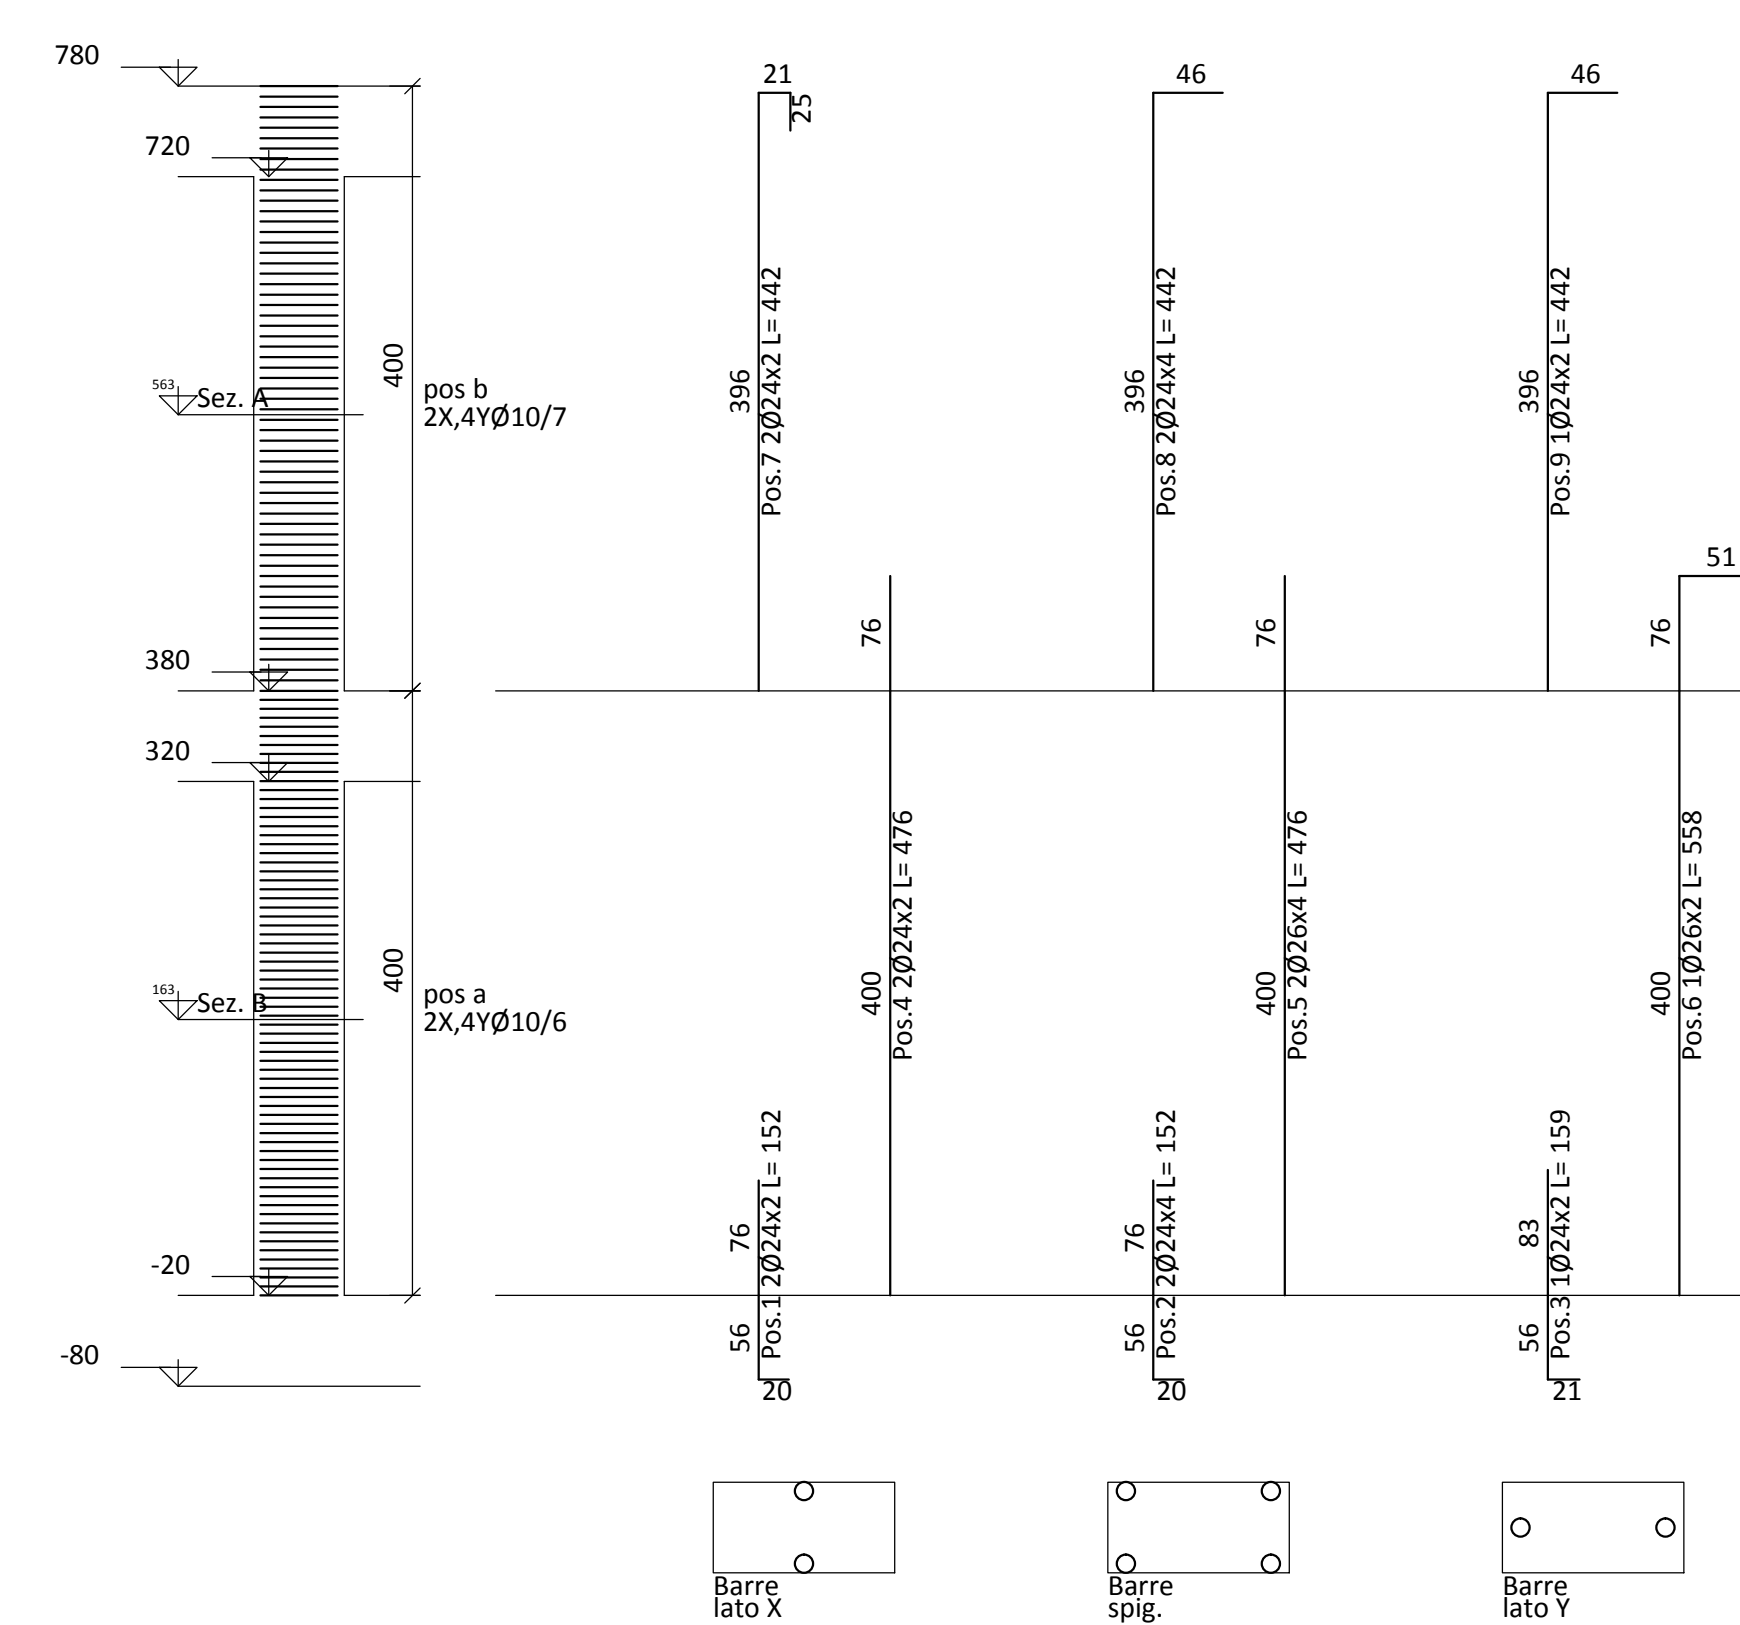
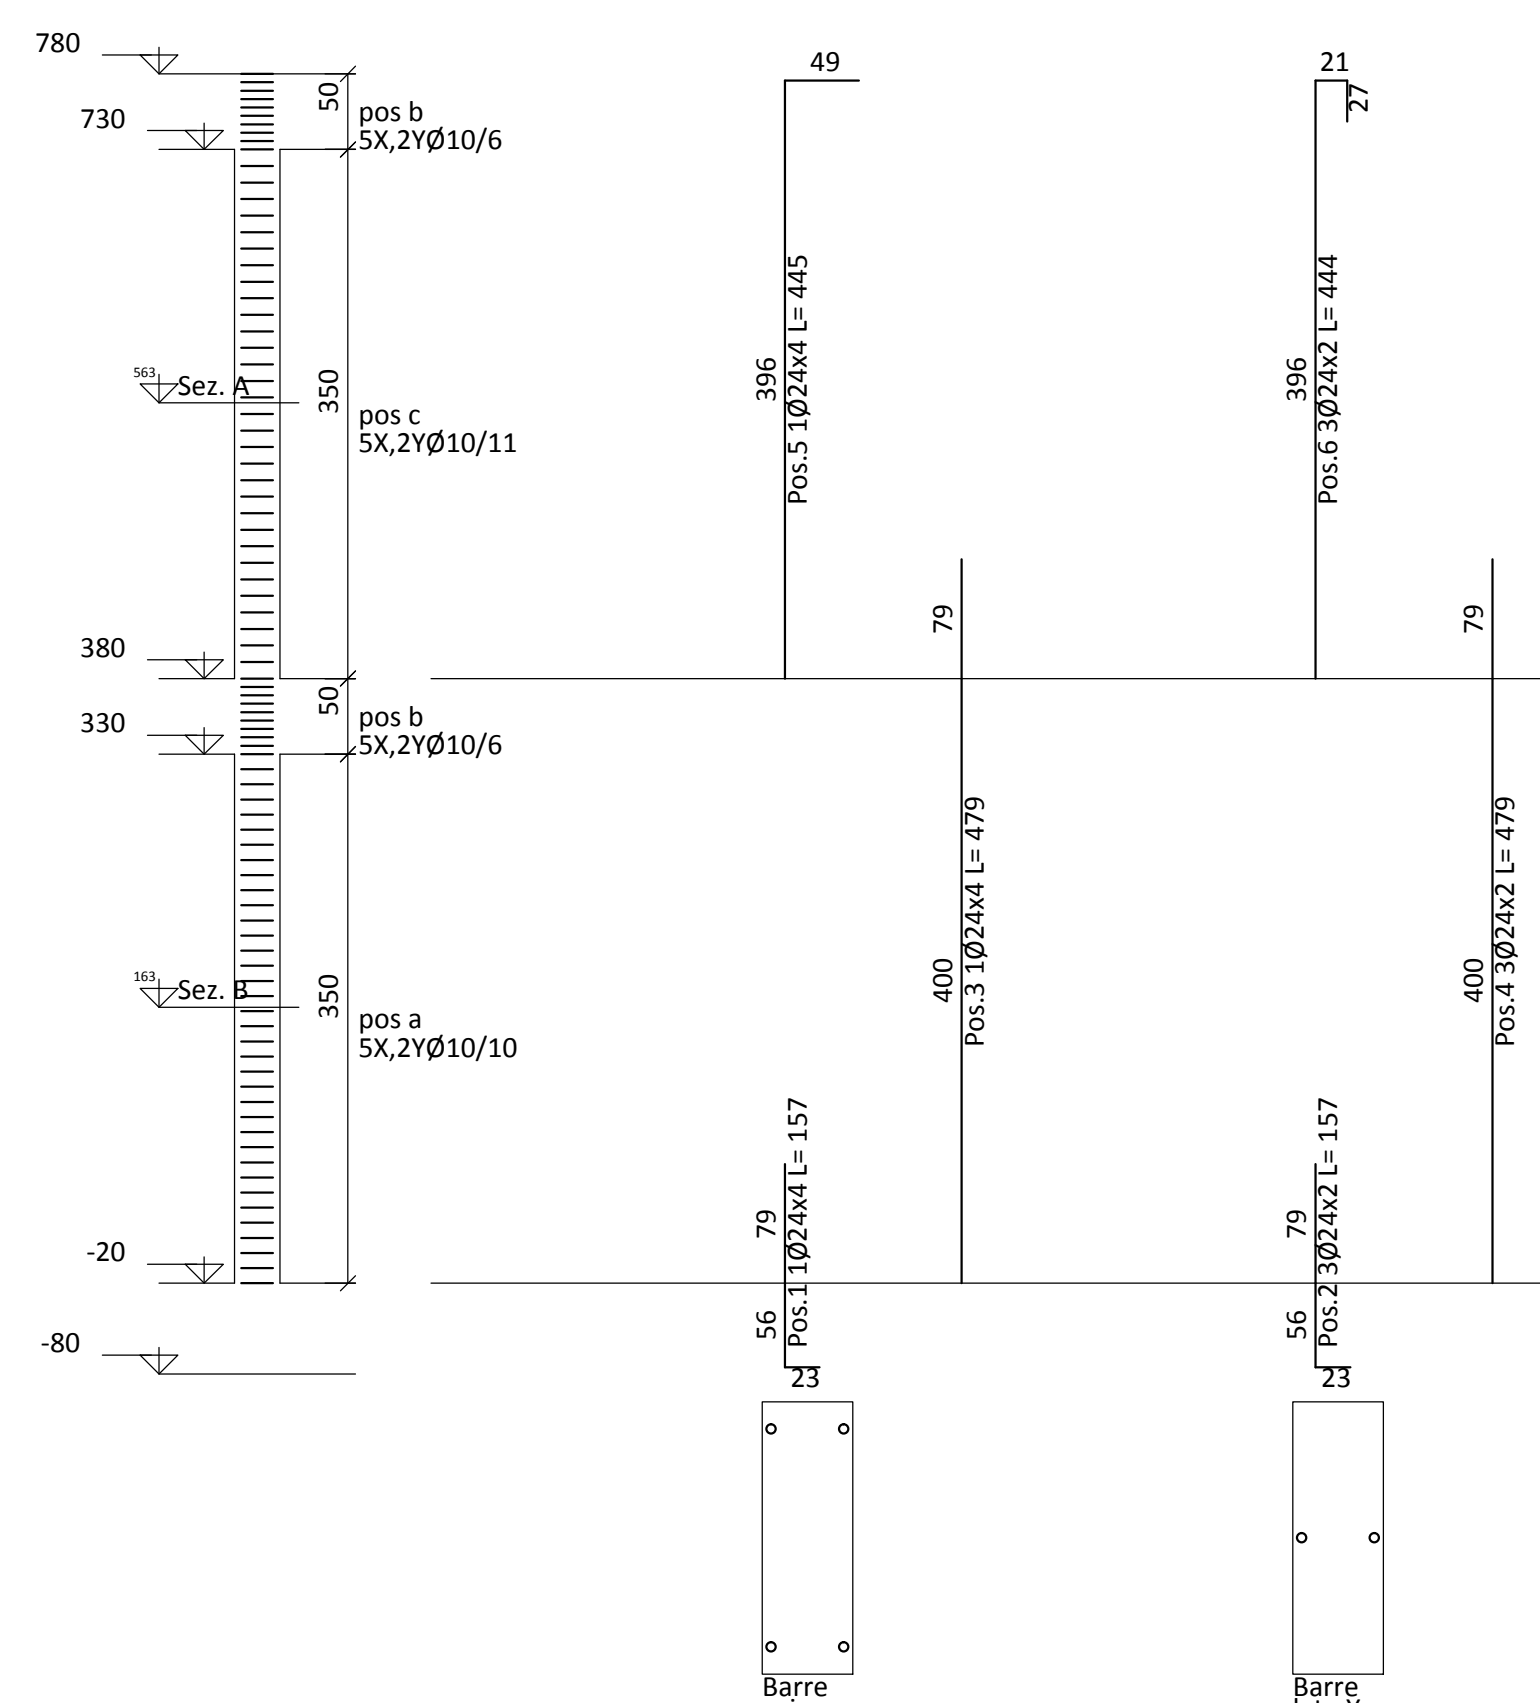
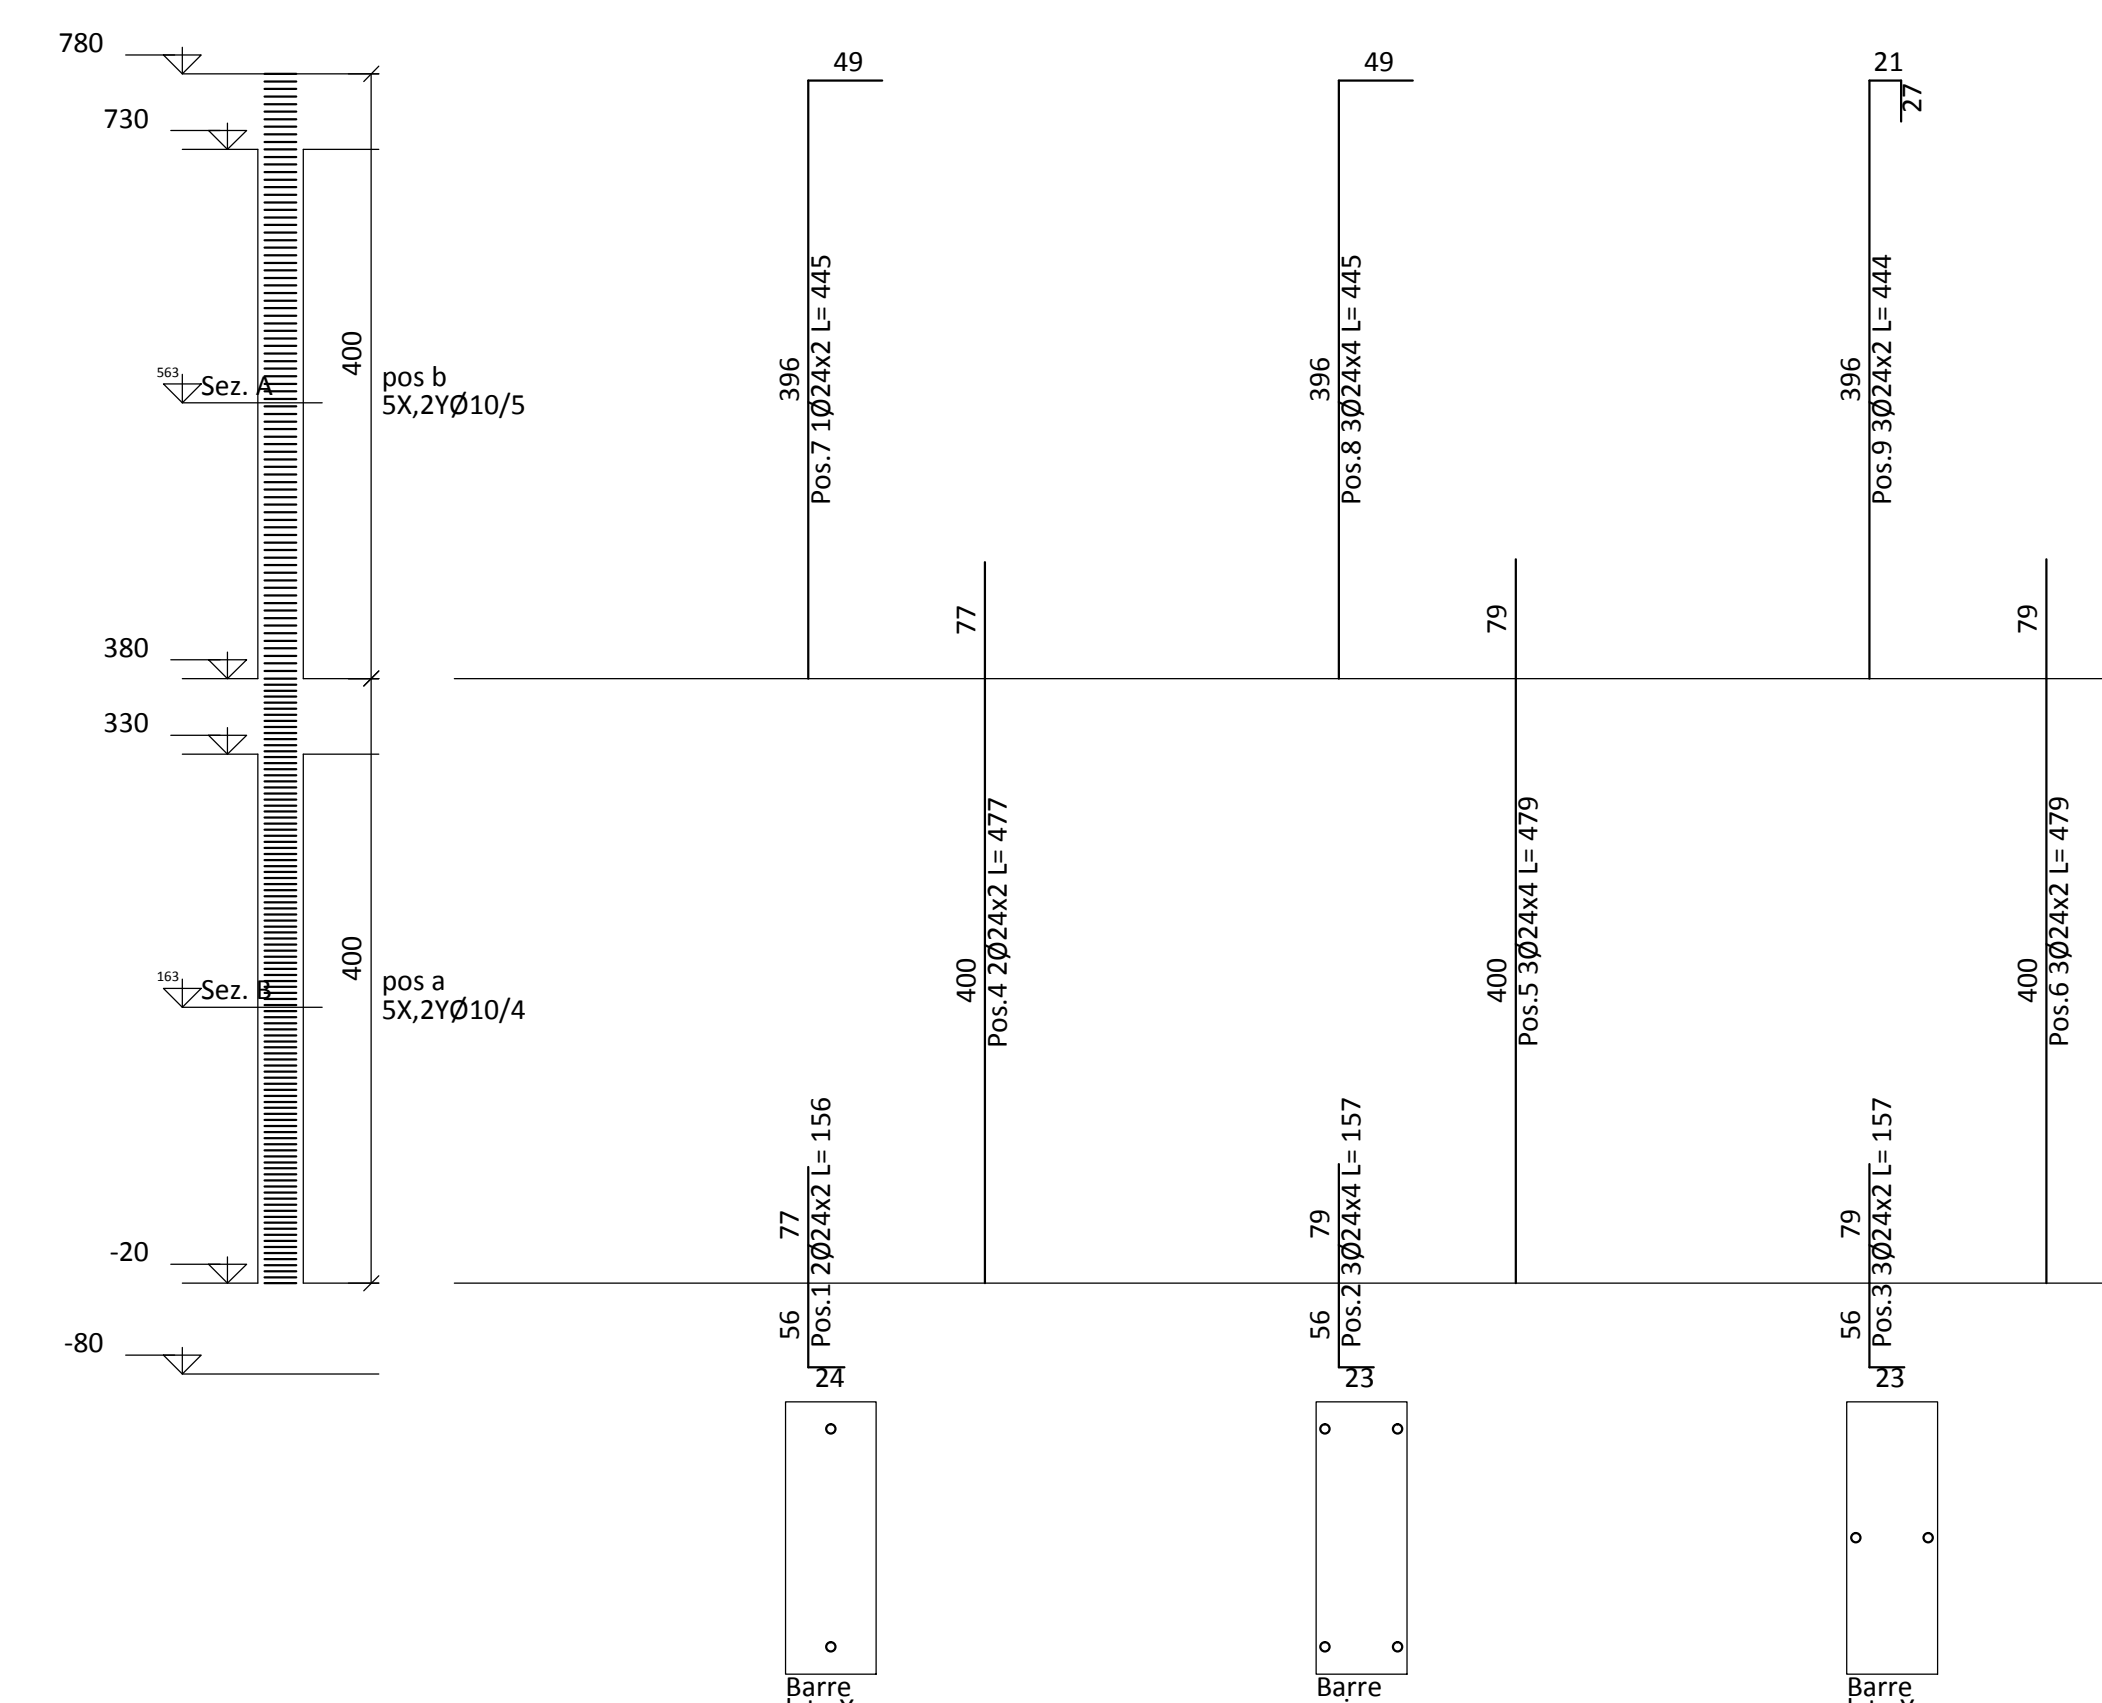

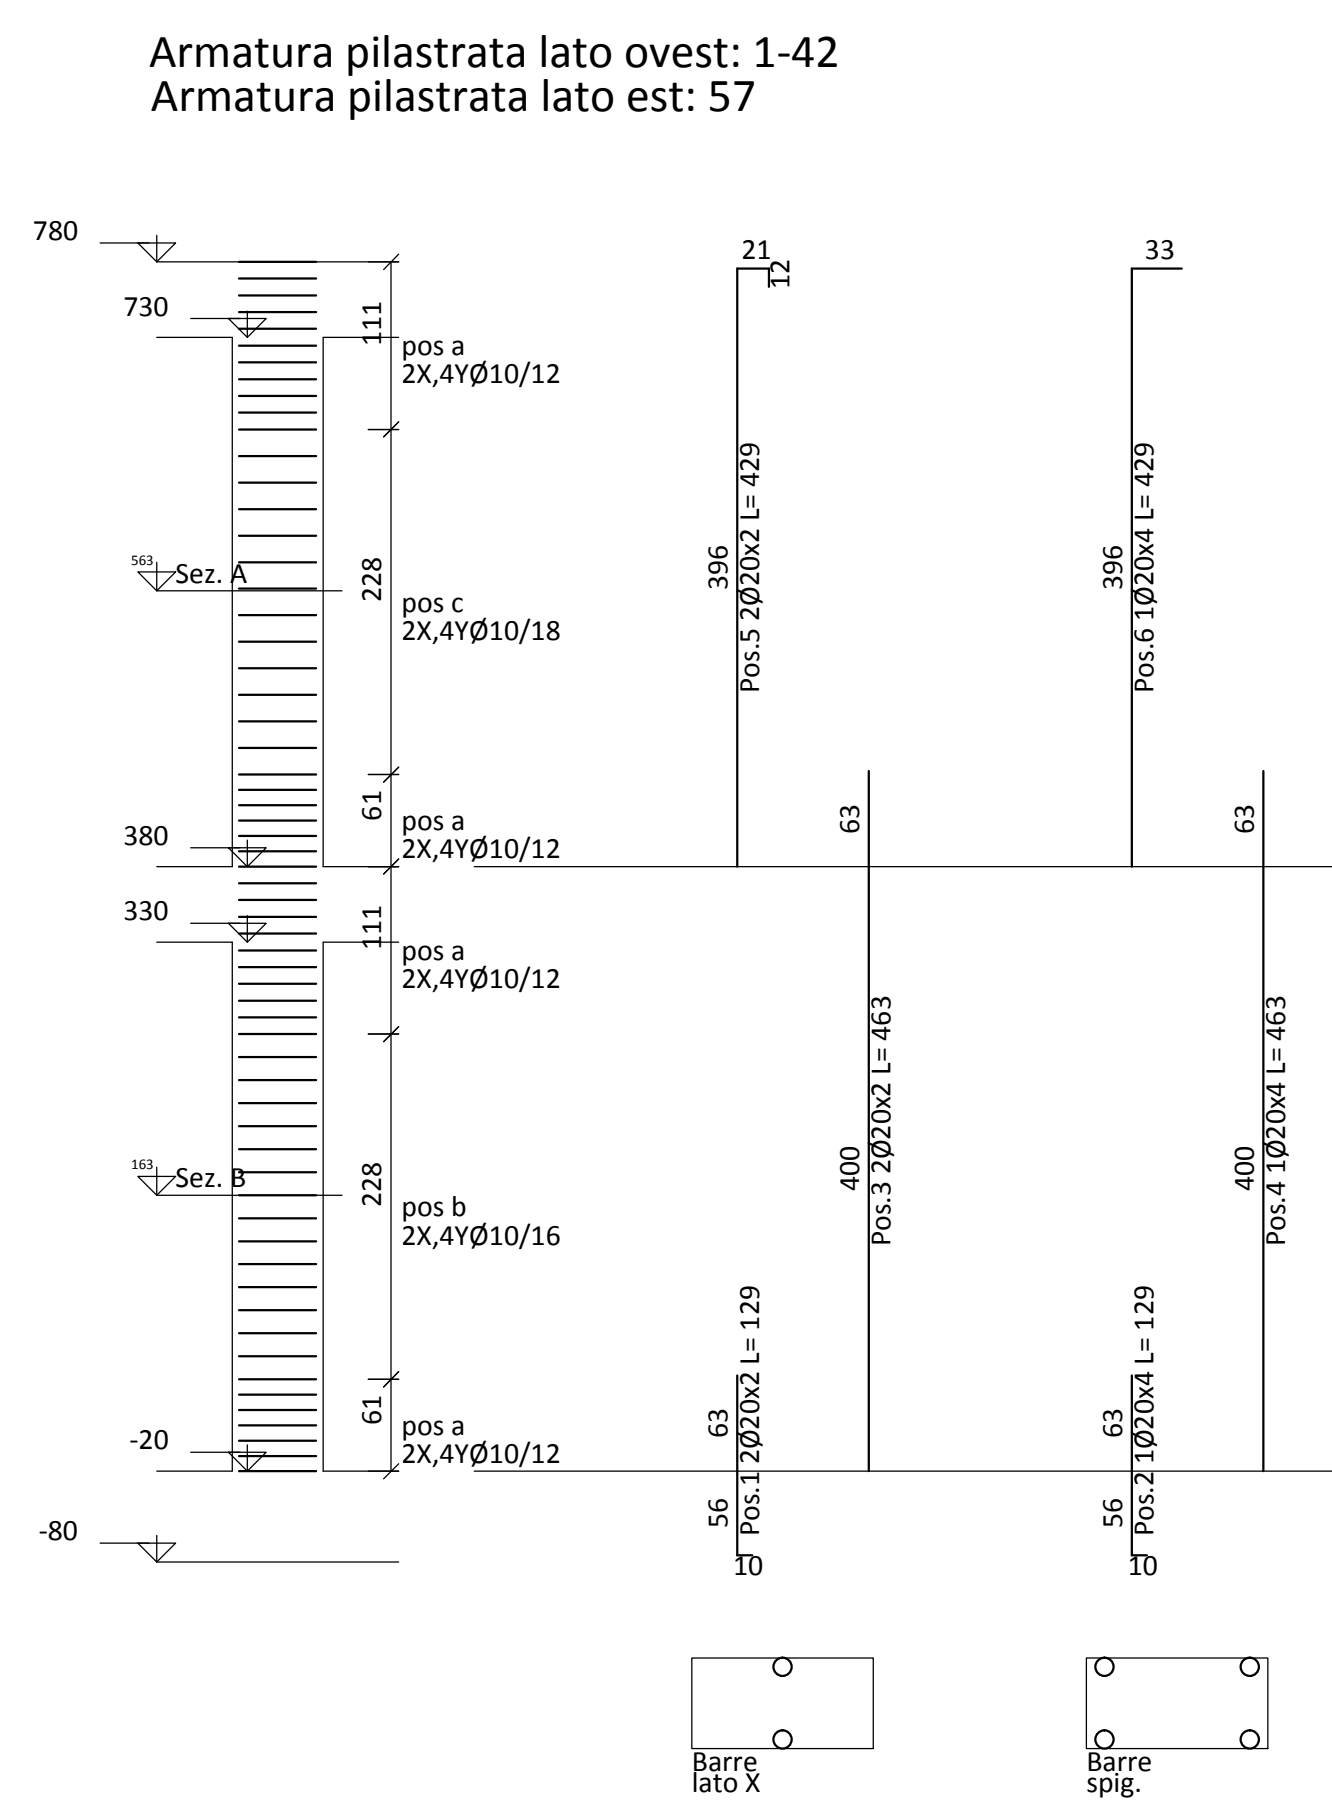


CARCINI ELETTOCARDIACI SECONDI (ELETROV)		ZONA SODICA						
		I	II	III	IV			
PONTO PUNTO	1	EPO (CROSS) ZONE					Va (molti bruciati)	
PONTO PUNTO	2	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	3	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	4	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	5	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	6	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	7	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	8	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	9	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	10	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	11	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	12	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	13	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	14	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	15	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	16	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	17	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	18	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	19	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	20	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	21	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	22	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	23	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	24	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	25	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	26	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	27	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	28	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	29	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	30	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	31	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	32	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	33	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	34	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	
PONTO PUNTO	35	O (per punto) (per punto) - Sottile a Va cubica					24	

Salute: Superiore mm 25 - Inferiore mm 25
Muri elevazione: Esterno mm 30 - Interno mm 30 - Controterra mm 40
Fondazioni: armatura superiore mm 30 - inferiore mm 40

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX "COLLEGIO SACRO CUORE" A SEDE DEL NUOVO
CAMPIUS SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GAULIE GALLER DI COLICO"
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, Colico (LC) -
Via Sacro Cuore, Via Bocca. Compilata, di fine della programmazione degli interventi di
cui alla D.G.R. 16.03.2015 - n° 1029/3 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 e D.M. 128/2015

PROGETTO ESECUTIVO

L'impresa è responsabile del controllo di tutti gli inserti e anche la cartella. Eventuale differenza deve da comunque manifestarla a D.L. Tutti i rapporti sono inseriti a tutto informato. Determinazioni sono a piani rapporti fatti dagli installatori. Le lunghezze dei fermi e la armature sono da controllare in luogo.

Il controllo della armature deve essere richiesto all'ingegnere per il controllo almeno 24 ore prima del getto.

Prima di ogni getto, il D.L. e il progettista devono essere presenti.

Lo spessore della calce deve essere minimo di 5 cm. Per lo sfuornare lungo le indicazioni dell'ingegnere che sono riprodotte da rapporti. Danni causati da un danno precoce e spazzatura non corretta sono a carico dell'impresa.

Lo stato deve essere controllato dall'ingegnere prima della posa dei calcestruzzo di sovrappi.

Non deve essere sempre di ritenere, anzi è particolarmente importante, il rispetto in scala regolare.

VERIFICARE SEMPRE L'ELABORATO DEL C.A. CON IL PRODOTTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO, CHE È SEMPRE PREVALENTE - IN CASO DI DIVERGENZE AVVERTIRE LA D.L.

Esempio di prelievi con campioni di calcestruzzo e di acciaio secondo normativa vigente.

La supervisione della cura del calcestruzzo.

OGGETTO:		
PILASTRI - CARPENTERIA E ARMATURA		
TAVOLA N°	DATA:	SCALA:
Pr.S.12	SETTEMBRE 2015	1:50 / 1:20
PROGETTISTA:		PROGETTISTA:
Arch. CAROLA MARIANI Istituto Centrale degli Archivi 00198 Roma - C.so d. Art. 47 n° 29		Arch. ROBERTO RABBIOSI Istituto Centrale degli Archivi 00198 Roma - C.so d. Art. 47 n° 29
PROGETTISTA:		PROGETTISTA:
Arch. MAURIZIO CORRETTA Istituto Centrale degli Archivi 00198 Roma - C.so d. Art. 47 n° 29		Ing. ATTILIO BALIRO Istituto Centrale degli Archivi 00198 Roma - C.so d. Art. 47 n° 29